

**Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского го-
родского округа, городского округа Верхний Тагил
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

Предписание об устранении нарушений № 14/1/13

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13 «Журавушка» Невьянского городского округа в лице и.о. заведующего Густокашиной Ларисы Викторовны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Невьянского городского округа, го-
родского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил
по пожарному надзору № 14 от «22» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 55 мин. до 13 час. 55 мин «26» февраля 2021 г.
проведена проверка начальником ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО,
ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней
службы Барахоевым А.В. и инспектором ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировград-
ского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутрен-
ней службы Ворончихиным А.А. Муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния детский сад № 13 «Журавушка» Невьянского городского округа (категория чрезвычайно высокого
риска) расположенного по адресу: 624194 Свердловская обл., город Невьянск, ул. Малышева, 10
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводив-
шего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.о. Заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 13 «Журавушка» Невьянского городского округа, Густокашиной Ларисой Викторовной,
и.о. заведующего на основании Приказа от 23.12.2020 года № 179-л
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 80, 89; ст. 82 ч.	01.03.2022 г.	

		9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.37; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	
2	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с уплотнением в притворах.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.4.6 Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 89; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».	01.03.2022 г.
3	Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), без обеспечения ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией).	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.54. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010; РД 009-02-96 п.1.10, 1.11, 1.12; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 83, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	01.03.2022 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

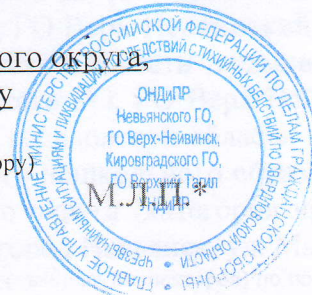
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Невьянского городского округа,
городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,
городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору
Барахоев А.В.

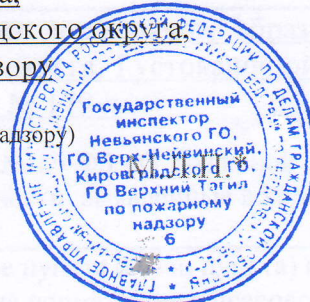
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«01» марта 2021 г.





(подпись)


Государственный инспектор Невьянского городского округа,
городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,
городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору

А.А. Ворончихин
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«01» марта 2021 г.





(подпись)

С предписанием ознакомлен:


(подпись)
«01» марта 2021 г.

И.о. Заведующего МАДОУ детский сад № 13 «Журавушка» Густокашина Л.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«01» марта 2021 г.

И.о. Заведующего МАДОУ детский сад № 13 «Журавушка» Густокашина Л.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского го-
родского округа, городского округа Верхний Тагил
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

Предписание об устранении нарушений № 15/1/14

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13 «Журавушка» Невьянского городского округа в лице и.о. заведующего Густокашиной Ларисы Викторовны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Невьянского городского округа, го-
родского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил
по пожарному надзору № 15 от «22» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 55 мин. до 13 час. 55 мин «26» февраля 2021 г.
проведена проверка начальником ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО,
ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней
службы Барахоевым А.В. и инспектором ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировград-
ского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутрен-
ней службы Ворончихиным А.А. Муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния детский сад № 13 «Журавушка» Невьянского городского округа (категория чрезвычайно высокого
риска) расположенного по адресу: 624194 Свердловская обл., город Невьянск, ул. Ленина, 18/2

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводив-
шего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.о. Заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 13 «Журавушка» Невьянского городского округа, Густокашиной Ларисой Викторовной,
и.о. заведующего на основании Приказа от 23.12.2020 года № 179-л

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требова- ний пожарной безопасности с указани- ем конкретного места выявленного на- рушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и на- именование нормативного правового ак- та Российской Федерации и (или) норма- тивного документа по пожарной безо- пасности, требования которого (-ых) на- рушены	Срок устра- нения нару- шения обяза- тельных тре- бования по- жарной безо- пасности	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо- ваниях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 80, 89; ст. 82 ч. 9. Светильники	01.03.2022 г.	

		аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.37; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».		
2	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с уплотнением в притворах.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.4.6 Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 89; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».	01.03.2022 г.	
3	При эксплуатации эвакуационных путей, для отделки стен применяются материалы на которые отсутствует информация и сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности.	ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 89, 134, 149, табл. 28, 29; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	01.03.2022 г.	
4	Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), без обеспечения ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией).	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.54. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010; РД 009-02-96 п.1.10, 1.11, 1.12; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 83, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	01.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору Барахоев А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» марта 2021 г.





(подпись)

Государственный инспектор Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору А.А. Ворончихин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» марта 2021 г.




(подпись)


С предписанием ознакомлен:


(подпись)

И.о. Заведующего МАДОУ детский сад № 13 «Журавушка» Густокашина Л.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«01» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

И.о. Заведующего МАДОУ детский сад № 13 «Журавушка» Густокашина Л.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«01» марта 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794

Владелец Густокашина Лариса Викторовна

Действителен с 28.06.2021 по 28.06.2022